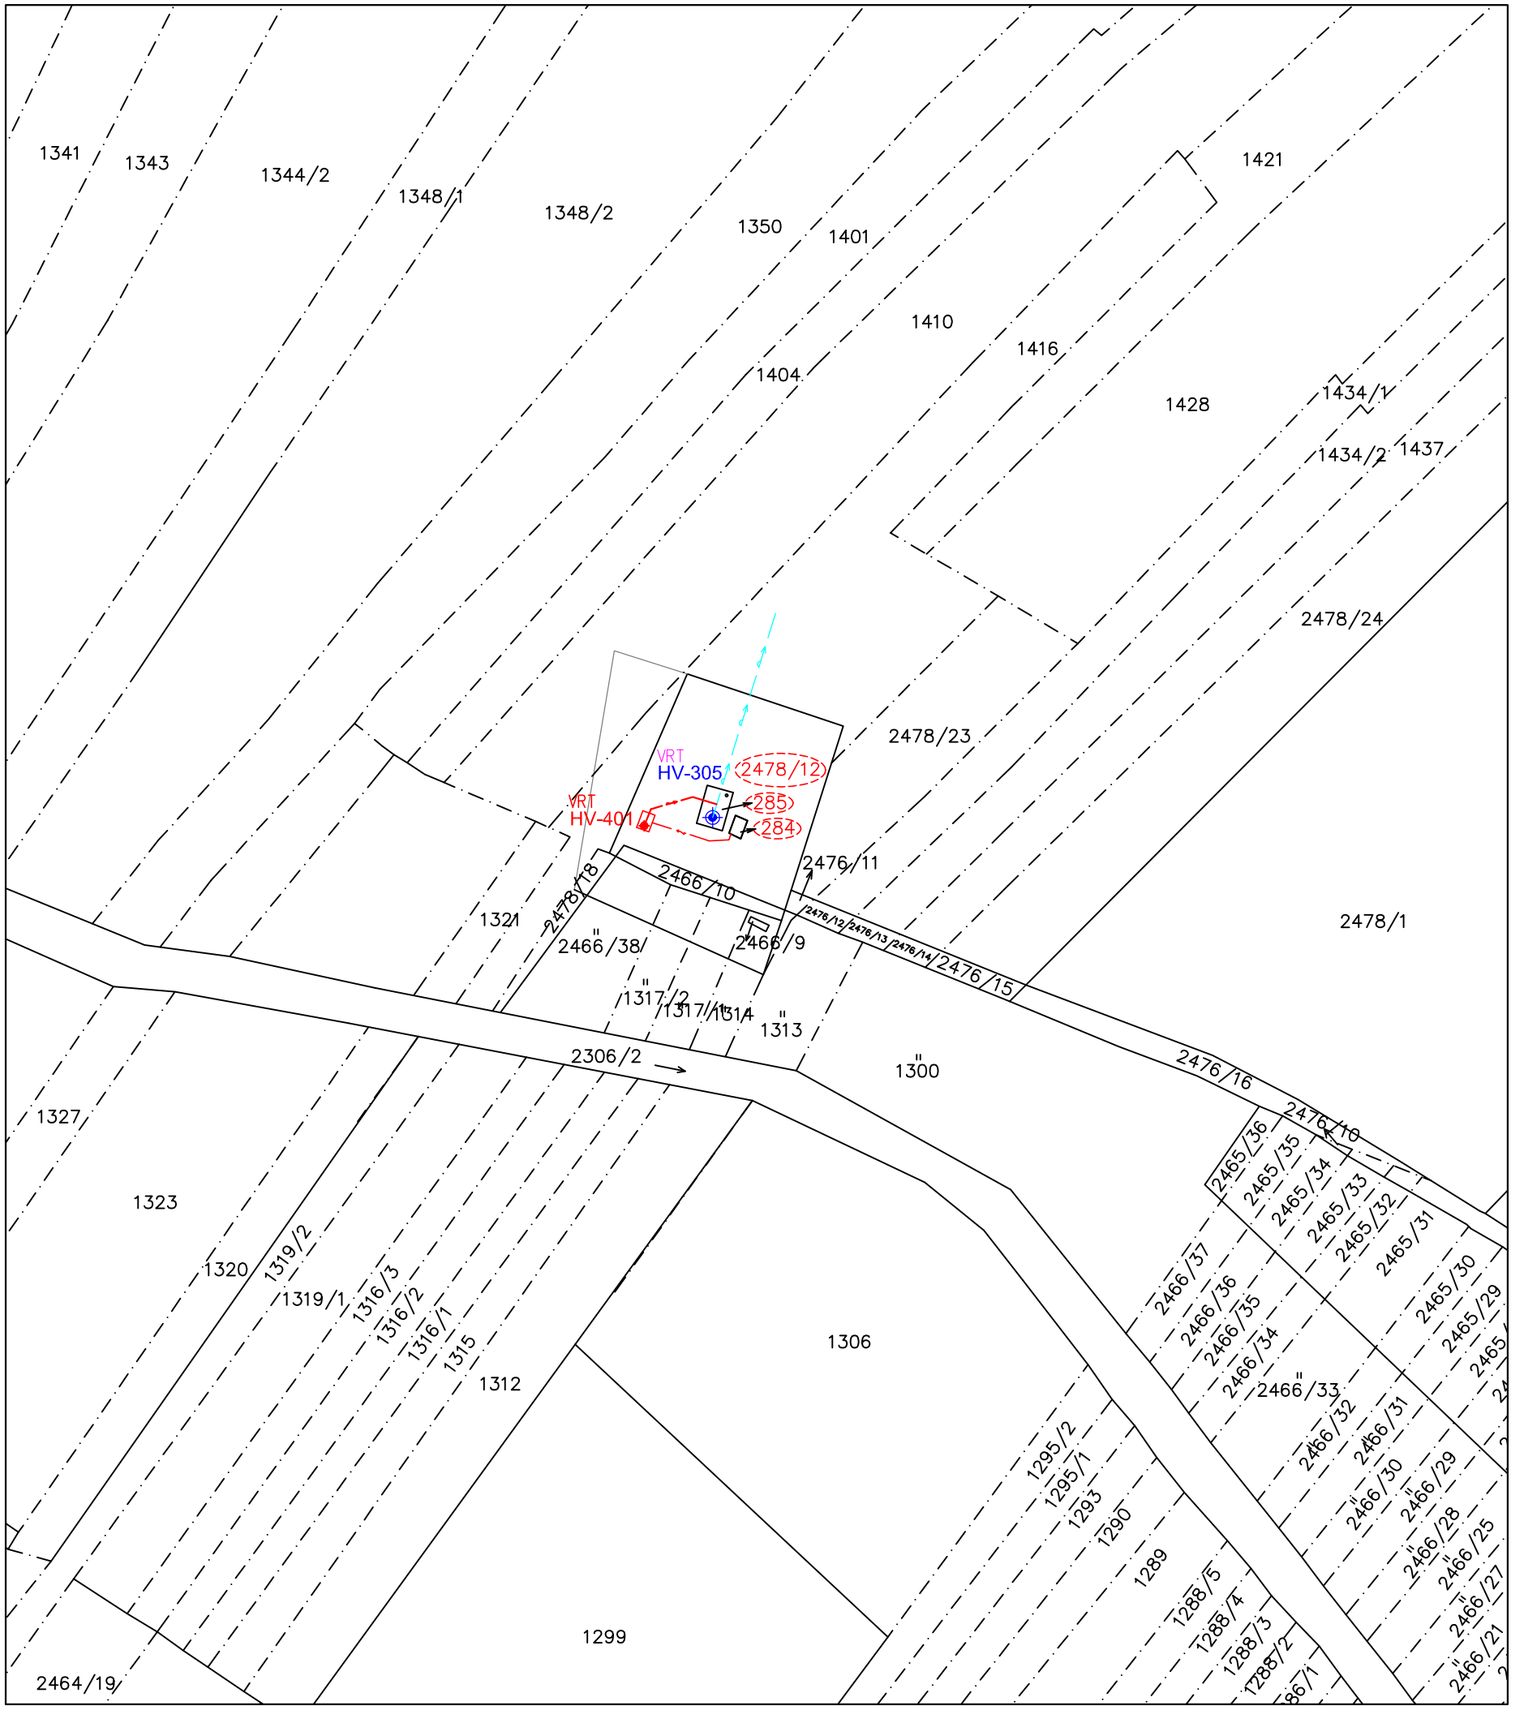

LEGENDA

(2478/12) parcela KN dotčená stavbou

1437 parcela KN

NAVRŽENÉ SÍTĚ

vodovod PE 100 RC DN80mm

přípojka NN

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

tlakové potrubí vodovodu

P O Z N Á M K A :

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

INVESTOR	PROJEKTANT STAVBY	ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové – příspěvková organizace Višňové 212, 671 38 Višňové	aquaprojekt vodohospodářská a stavební projekce VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 5, 669 00 ZNOJMO tel., fax.: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz		

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

						PROJEKTANT ČÁSTI PD
HIP:			Vypracoval:	Petr Kuchařík		
Zodp. projektant:	Ing. Petr Pokorný		Kontrola:	Ing. Petr Pokorný		
Místo stavby:	HORNÍ DUNAJOVICE					
Kraj:	Jihomoravský					
Katastrální území:	HORNÍ DUNAJOVICE					

Název stavby:	ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO ZDROJE PITNÉ VODY PRO MĚSTYS VIŠŇOVÉ A OBEC MEDLICE	Formát:	2 x A4
		Datum:	4/2015
		Stupeň:	DSR
		Číslo zakázky:	201525
		Měřítko:	1 : 1000
Název výkresu:	SITUACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ	Číslo výkresu:	2